VZHODNI DEL OBJEKTA

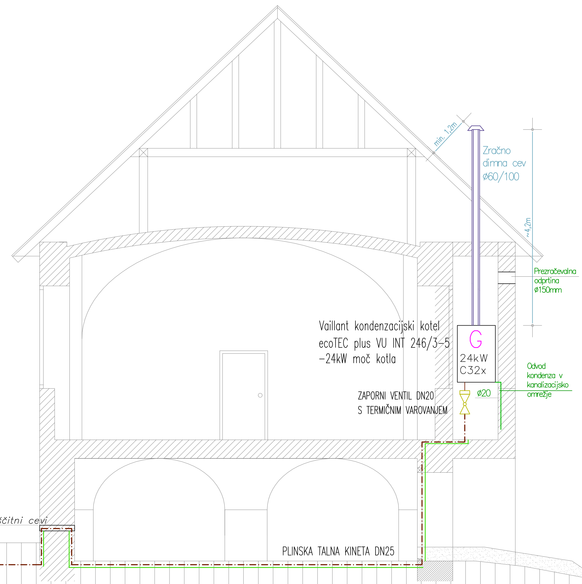

Plinski set ZAHOD:
- nosilec plinomera
- krogelna pipa DN40
- filter DN40
- regulator tlaka ZR-20 3/4"
- Mehovni plinomer BK-G10 6/4",

Qmax=16m3/h

Plinski set VZHOD:
- nosilec plinomera
- krogelna pipa DN25
- filter DN25
- regulator tlaka ZR-20 3/4"
- Mehovni plinomer BK-G4 3/4",

Qmax=6m3/h

prikaz izvedbe dimne tuljave

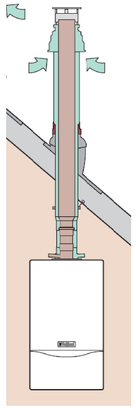

ZAHODNI DEL OBJEKTA

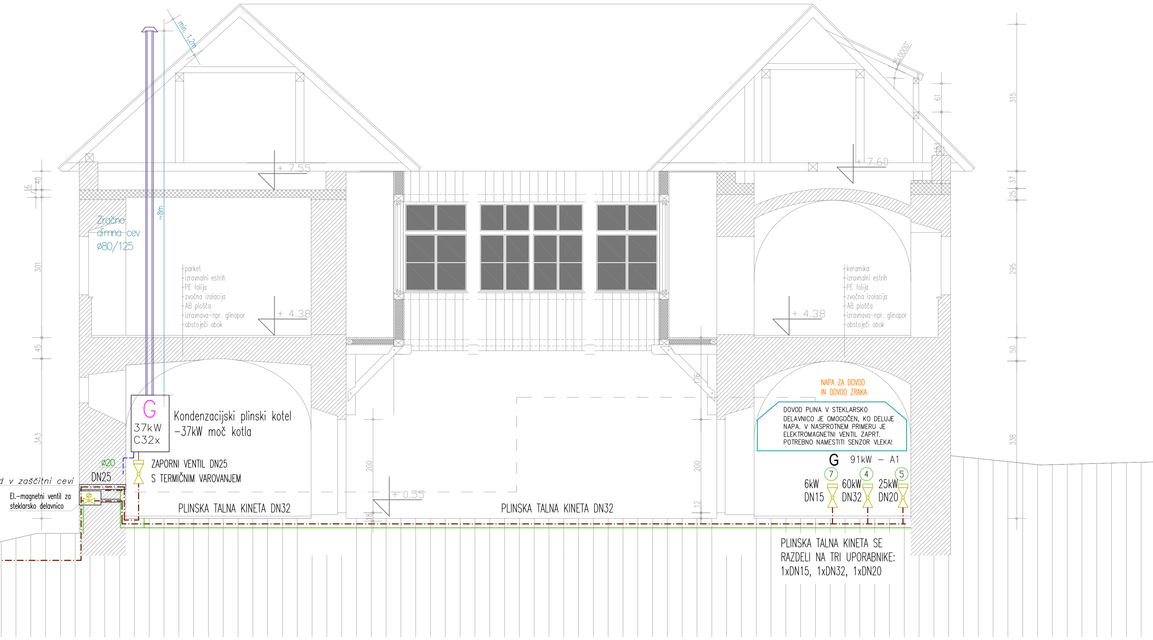

Skica prehoda v zaščitni cevi

ØD1 (mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250
ØD2 (mm)	40	50	65	65	65	80	100	100	150	200	200	250	300

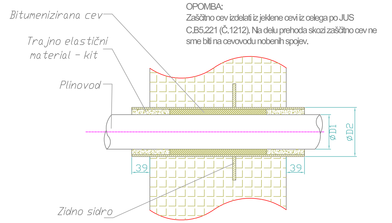

OPOMBA:
Zaščitno cev izdelati iz jeklene cevi iz celega po JUS C.B5.221 (C.1212). Na delu prehoda skozi zaščitno cev ne sme biti na cevovodu nobenih spojev.

SKICA TALNE PLINSKE KINETE

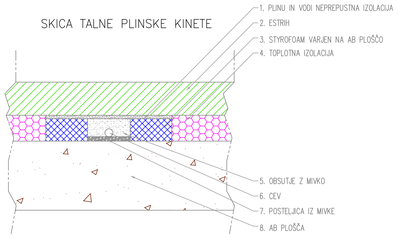

TEHNOLOŠKA OPREMA - PLINSKI PORABNIKI

4. Peč za taljenje stekla, kapacitete 20l talilni lonec, plin 60kW, delovna temperatura 1100°C, gorilec z ventilacijo moč 2kW,
5. Peč za dogrevanje stekla plin 25kW, delovna temperatura 1100°C
7. Gretec za pipe, plin moč 6kW

sprememba	opis spremembe :	datum	podpis

Investitor: OBČINA ROGATEC, POT K RIBNIKU 4, 3252 ROGATEC		Objekt / lokacija: SPREMEMBA NAMEMBNOSTI VZHODNEGA IN ZAHODNEGA GOSPODARSKEGA POSLOPJA GRAŠČINE STRMOL V POSLOVNE PROSTORE na parc. št.: 757/2 IN 757/3, k.o. ROGATEC		
	Ime in priimek	Ident.številka pri IZS	Podpis	Del projekta / faza
Odgovorni projektant	Marko Kamenšek, u.d.i.s.	S-1147		STROJNE INŠTALACIJE
Projektant/ Obdelovalec				Vsebina / naslov risbe
Številka projekta	57/13-S			PRIKAZ DOVODA PLINA IN ODVODA DIMNIH PLINOV
Faza : PZI	Datum : JANUAR 2014	Merilo 1:X		Številka risbe 57/13-S12

NEPOOBLAŠČENO KOPIRANJE IN RAZMNOŽEVANJE NAČRTOV IN DELA LE TEH BREZ PRIVOLITVE ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NI DOVOLJENO !